



# カルスケAカルシウムスケール溶解テスト試験結果



9時30分カルシウムスケール

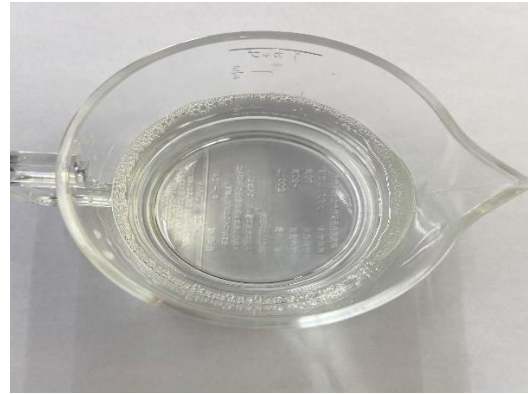

カルスケA、5倍希釈液

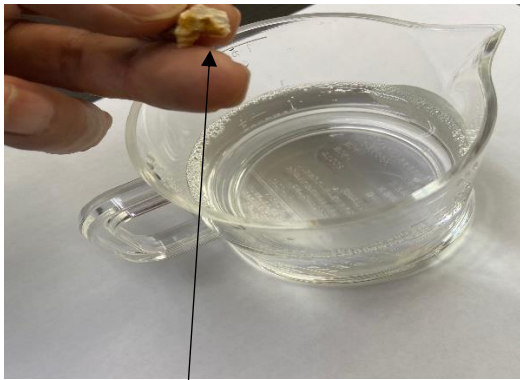

スケール投入前




10時、カルシウムスケール投入




15時、カルシウムスケール画像

かなり細かく溶解した(画像)

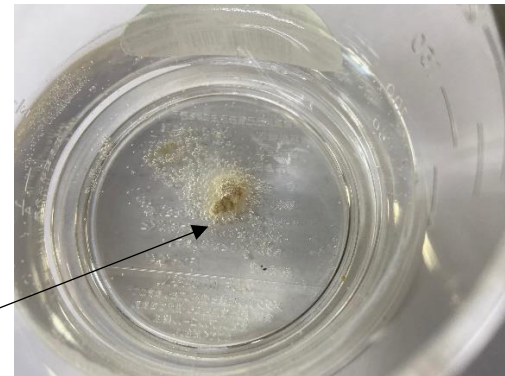

17時、カルシウムスケール画像

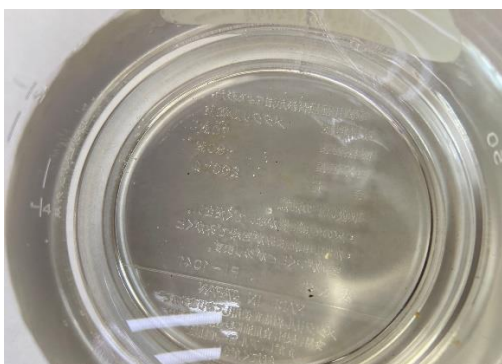

19時、カルシウムスケール溶解